


**Lieferumfang:**

- a. Dach Seitenelement;
- b. Dach Mittelelement;
- c. Dreieckige Wandsegmente;
- d. Montagewinkel für 1 CXP;
- e. Montagewinkel für 2-4 CXP;
- f. Abdeckung;
- g. Abdeckung für Verbindung;
- h. Dichtband;
- i. Schraube 4,2x13mm DIN7504 (2-4 CXP) mit selbstschneidendem Gewinde;
- j. Schraube und Unterlegscheibe 4,8x19K DIN7504;
- k. Schraube M5x20 mm DIN7985 mit Unterlegscheibe;
- l. Querträger (2-3 CXP);
- m. Querträger (2-3 CXP);

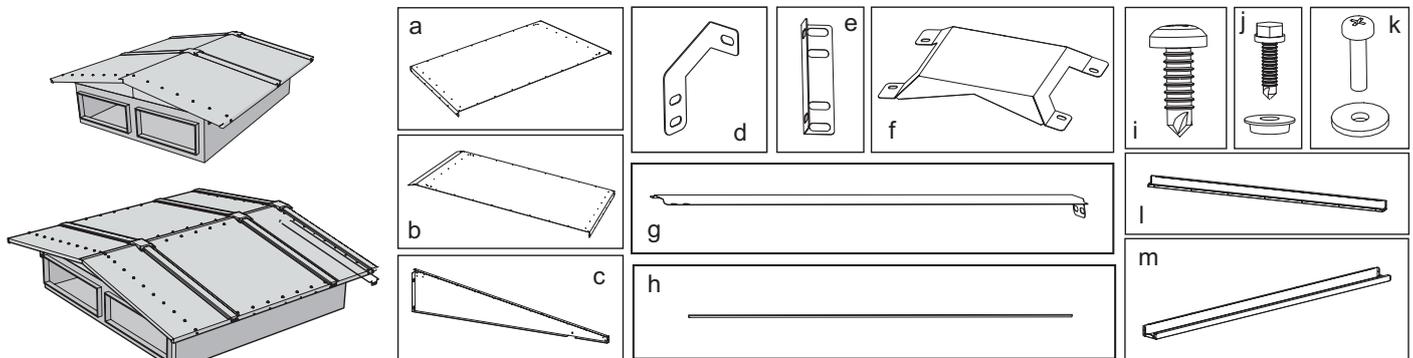

**Installation:**

- Montieren Sie vorerst die Einzelteile des Daches getrennt von dem Lüftungsgerät. Bei der Gerätegröße 1 CXP kann das komplette Dach vormontiert werden (Abb.1; Abb.16). Bei Gerätegröße 2-4 CXP sollte das Dach in 3 Teilen vormontiert werden (Abb.2; Abb5; Abb10).
- Verbinden Sie als erstes zwei dreieckige Wandsegmente (Abb. 3) mit jeweils zwei Schrauben (k).
- Für Geräte der Größe 2-4 CXP werden zusätzlich noch Querträger (l) und (m) verbaut (Abb. 8).
- Legen Sie nun die einzelnen Dachsegmente in Reihenfolge wie in Abb. 1 (1 CXP) oder Abb. 2 (2-4 CXP) dargestellt auf die dreieckigen Wandsegmente und schrauben Sie wie in Abb. 4 dargestellt die Dachelemente mit den Schrauben i und j auf den Wandsegmenten fest. Die einzelnen Dachelemente müssen sich dabei überlappen. Für die Überlappung die Schrauben (i) verwenden, für die Montage auf den Wandelementen Schrauben (k) verwenden.
- Heben Sie nun das Dachsegment auf das Lüftungsgerät und befestigen Sie das Dach mit den Befestigungswinkeln (d) und (e) mit den Schrauben (k) an den Wandsegmenten des Lüftungsgeräts (Abb. 6; Abb. 7).
- Kleben sie das Dichtband auf die Unterseite des Abdeckteils auf (Abb.12).
- Montieren Sie nun das Abdeckteil auf den Verbindungsstößen der Dachelemente und verschrauben Sie die Elemente mit Schrauben (k) (Abb.13 und Abb.14).
- Fügen das letzte Teil der oberen Abdeckung auf dem Dach hinzu. (Abb. 15) (k Schrauben).

