

## BEDIENUNGSANLEITUNG BSK MODUL


### - Ab Softwareversion 4.0

#### FUNKTION :


Auslösen des Feueralarms auf VETTER Lüftungsgeräte durch:

- Auslösen der angeschlossenen Brandschutzklappen
- Anschluss einer externen Brandmeldung durch eine Brandmeldeanlage (BMA)
- oder eines Rauchmelders oder anderer externer Geräte
  
- Betätigung der Brandschutzklappenantriebe / Auffahren der Klappen
- Manuelle Auslösung der BSK zur Überprüfung
  
- Statusanzeige der angeschlossenen Brandschutzklappen

### Bezeichnung der Bauteile

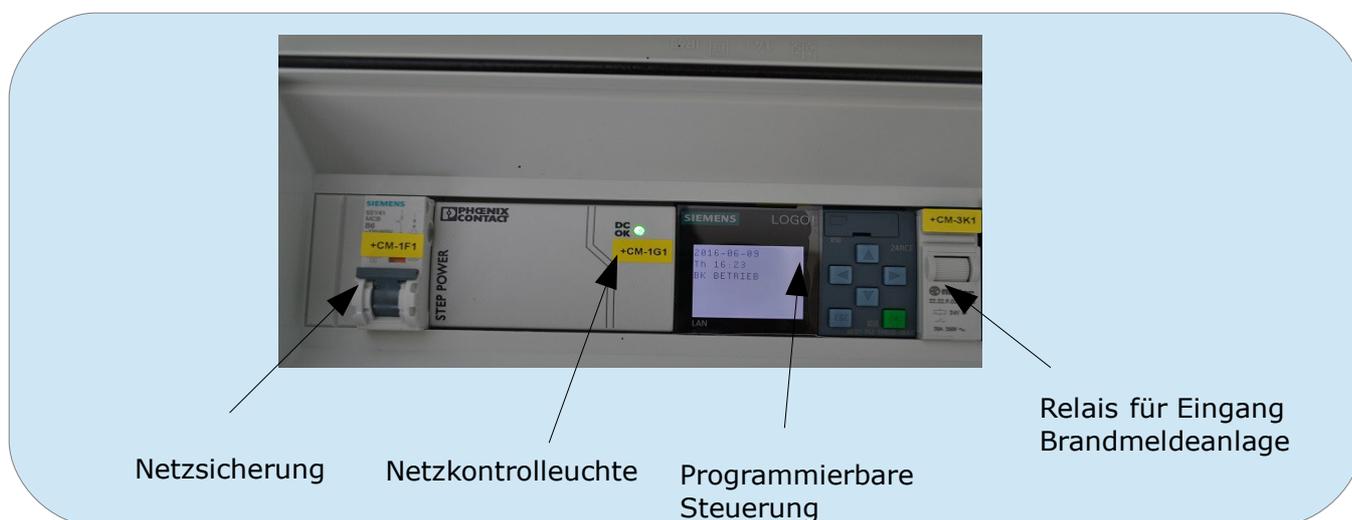

### Bezeichnung der Bedienelemente

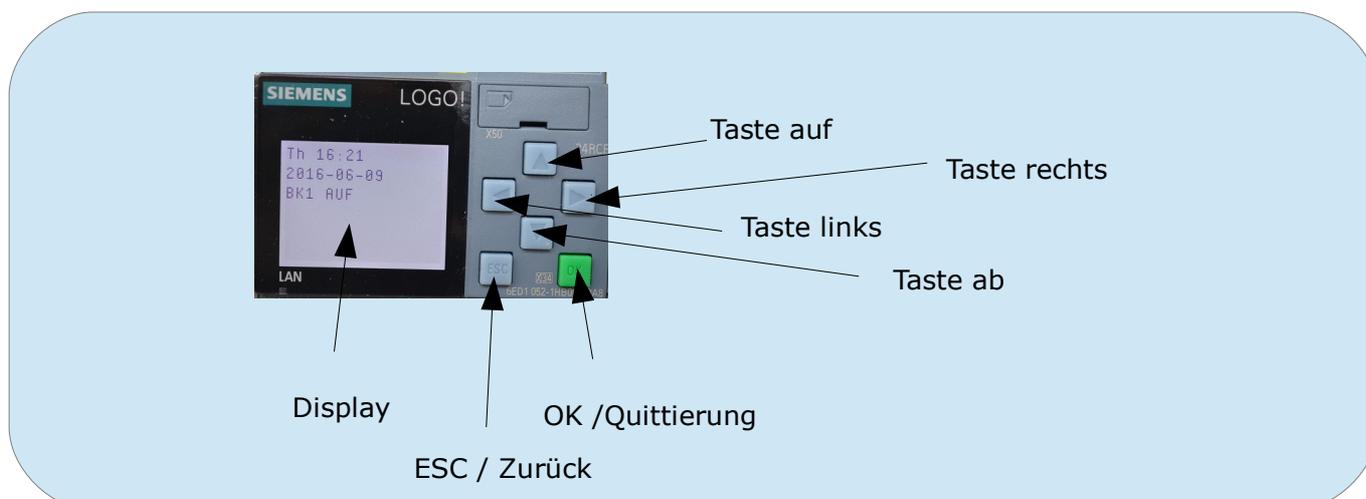

## Erstmalige Inbetriebnahme bzw. Inbetriebnahme nach Auslösen

### Klappen in „Auf“ Stellung fahren



**Drücken der Tasten ESC + Auf**

Tasten gedrückt halten, bis im Display BK Betrieb erscheint ( ca. 1 Min)

Nachdem die Klappen aufgefahren sind schaltet die Steuerung das Lüftungsgerät frei . Displaystatus BK Betrieb



Durch drücken der Tasten Auf und Ab kann der Status der BSK Abgefragt werden

### Identifizieren der 1. ausgelösten Klappe



Durch drücken der Tasten Auf und Ab kann der Status der BSK Abgefragt werden

Im Meldetext steht der Auslösezeitpunkt. Die als erstes Ausgelöste Klappe ist 1 min früher als die anderen.

## Überprüfung der Anlage und manuelles Auslösen der Klappen




The image shows a Siemens LOGO! control panel with a monochrome display. The display shows the date '2016-06-09', the time 'Th 16:31', and the status 'BK BETRIEB'. Below the display, there are several buttons: a green 'OK' button, a blue 'ESC' button, and a set of four blue arrow keys (up, down, left, right). Two black arrows point from the text to the 'ESC' and 'OK' buttons.

**Durch Drücken der Tasten ESC und Ab fahren alle BSK zu**



The image shows the same Siemens LOGO! control panel. The display now shows the date '2016-06-09', the time 'Th 16:17', and the status 'BK STÖRUNG'. A black arrow points from the text to the display.

**Auf dem Display erscheint der Status BK Störung, das Lüftungsgerät Stoppt und zeigt die Meldung Feueralarm auf der Bedieneinheit**

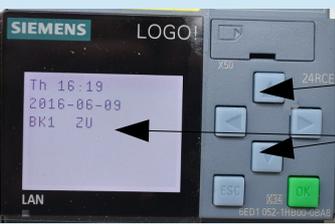

The image shows the same Siemens LOGO! control panel. The display now shows the time 'Th 16:19', the date '2016-06-09', and the status 'BK1 ZU'. Two black arrows point from the text to the 'ESC' and 'OK' buttons.

Die Statusabfrage der BSK mit den Tasten „Auf“ und „Ab“:  
Der Status der Klappen hat sich von „Auf“ auf „Zu“ geändert