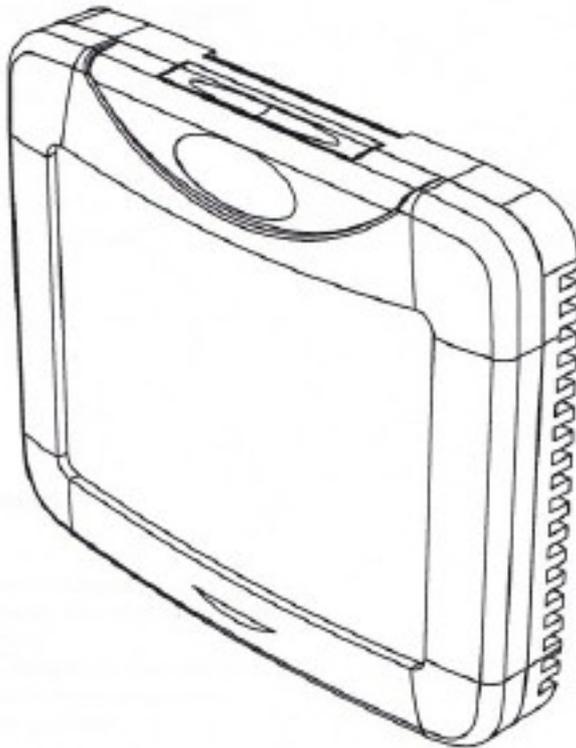



BEDIENUNGSANLEITUNG TOUCHPANEL



Einstellung und Anzeige der Zulufttemperatur
Einstellung und Anzeige der Ablufttemperatur
Anzeige Alarm bei Fehlfunktionen
Einstellung und Anzeige der Ventilator Drehzahl
Anzeige von Raum – und Außentemperatur
Einstellung und Anzeige Wochenschaltuhr



Abb. A



Montage der Fernbedienung (FB)

- Verbinden Sie das FB - Kabel mit dem Lüftungsgerät mittels dem beiliegenden vorkonfektionierten Kabel
- Öffnen Sie die FB (Abb. A) und ziehen Sie das Kabel durch den unteren Teil der FB
- Befestigen Sie die Wandplatte
- Verbinden Sie das Verbindungskabe mit der FB
- Schließen Sie die FB

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------|
| Versorgungsspannung (V) | 15-30 |
| Datenübertragung | RS 485 |
| Maße (mm) | 109x93x17,5 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Max. Temperatur (°C) | 30 |
| Max. Feuchtigkeit (r.F.) | 90 |

Inhalt Touchpanel







- 1 Stck. Touchpanel FB
- 1 Stck. Verbindungskabel
- 1 Stck. Batterie CR2032 3 V
- 1 Stck Technische Anleitung






Bedienoberfläche Touchpanel

- 1 Wochentag
- 2 Datum / Zeit
- 3 Temperatur (Zuluft / Raumluft)
- 4 Frostschutz
- 5 Einheit Temperatur
- 6 Ventilatoranzeige - Funktion
- 7 Ventilatorzahl in %
- 8 Einstellung der eingestellten Betriebsart


Bedeutung der Tastenfelder

| | |
|--|--|
|  | Zur Programmierseite Bestätigungsfunktion während des Programmiervorgangs |
|  | Einschalten der FB Zurück auf vorherige Seite Ausschalten der FB |
|  | Einstellen der Uhrzeit |
|  | Einstellen des Kalenders |
|  | Anzeiger der Fühlerdaten |
|  | Löscht sämtliche Ereignisdaten eines bestimmten Wochentages |
|  | Einstellung Ventilator Stufen |

Einstellung von Datum und Uhrzeit

| | |
|---|--|
|  | Drücken Sie die Taste CLOCK |
|  | Wählen Sie das Jahr über die Pfeiltasten |
|  | Wählen Sie das Monat über die Pfeiltasten und Drücken Sie DAY |
|  | Wählen Sie den Tag über die Pfeiltasten und drücken Sie CLOCK |
|  | Wählen Sie die Stunde über die Pfeiltasten und Drücken Sie CLOCK |
|  | Wählen Sie die Minute über Pfeiltasten und Drücken sie CLOCK |
|  | Datum und Zeit sind eingestellt , der Wochentag wird automatisch ermittelt |

Einstellung von Ventilatorzahl und Temperatur



Drücken sie POWER um die FB einzuschalten
 Durch Drücken von FAN können sie wahlweise die die Drehzahl (Stop – Klein- Mittel – Hoch) Verstellen
 Durch drücken AUF/AB kann der Temperaturwert verändert werden




* Je nach Konfiguration handelt es sich um die Raum / Ablufttemperatur oder Die Zulufttemperatur

Programmieren der Schaltuhr und Einstellen der Betriebsart



Es lassen sich bis zu 4 verschiedene Betriebsarten pro Wochentag einstellen.
 Eine Betriebsart beinhaltet die Anfangszeit, die Ventilatorzahl sowie die Temperatur
 Die eingestellte Betriebsart läuft bis zum nächsten Programmpunkt
 Die Betriebsarten lassen sich auch Manuell ändern oder Stoppen, die Änderung gilt dann Bis zum nächsten Programmpunkt


Zum Start der Programmierung drücken Sie PROG



Wählen sie den gewünschten Tag für die Betriebsart mit den Pfeiltasten
 Und drücken Sie PROG



Wählen Sie einen von 4 Wochentagen und drücken sie PROG




Wählen Sie die Stunde, zu der die Betriebsart beginnen soll und drücken Sie PROG



Wählern Sie die Minute, zu der die Betriebsart beginnen soll und drücken Sie PROG



Durch drücken von FAN können Sie die Ventilatorstufen auswählen
 Temperaturwerte über die AUF / AB Tasten verändern



➔ Wenn Sie die Programmierseite verlassen wollen drücken Sie POWER

Ändern der eingestellten Betriebsart

Möchten sie eine bereits eingestellte Betriebsart ändern, drücken Sie PROG
 Wählen Sie den Wochentag, den sie ändern möchten und drücken Sie PROG
 Gehen sie des weiteren so vor , wie ab Schritt 3.04 beschrieben

Wenn Sie alle Betriebsarten der einzelnen Wochentage löschen möchten, drücken Sie RESET

➔ Wenn alle Änderungen eingegeben sind, drücken Sie POWER um die neuen Werte einzuspeichern und die Programmierseite zu verlassen

Ansicht der Fühlerdaten

Drücken sie die Taste PROG

Drücken sie die Taste SCREEN

Mit den Pfeiltasten AUF/Ab können Sie sich die momentane Werte der Fühler anzeigen lassen

| | |
|----|--------------------------------------|
| J1 | Zulufttemperatur |
| J2 | Rücklauftemperatur PWW Wärmetauscher |
| J3 | Außenlufttemperatur |
| J4 | Ablufttemperatur |
| J5 | Fortlufttemperatur |
| J6 | Abluffeuchte |

Fehlermeldungen

| | |
|--------------------|--|
| Zeitanzeige blinkt | FB Batterie Typ CR2032 auswechseln |
| NC | Die FB ist nicht mit dem Lüftungsgerät verbunden / Kabelfehler |
| A1 | Externer Alarm (Feuermeldung) |
| A3 | Filterverschmutzung zu hoch – Filter wechseln |
| A4 | Ventilator – Motorschutz |
| A5 | Frostschutz des Warmwasserheizregisters |
| A7 | Niederspannung |
| J1 | Defekt des Zulufttemperatursensors |
| J2 | Defekt des PWW Rücklauftemperatursensors |
| J3 | Defekt des Außenlufttemperatursensors |
| J4 | Defekt des Ablufttemperatursensors |
| J5 | Defekt de Fortlufttemperatursensors |
| J6 | Defekt des Abluffeuchtesensors |